

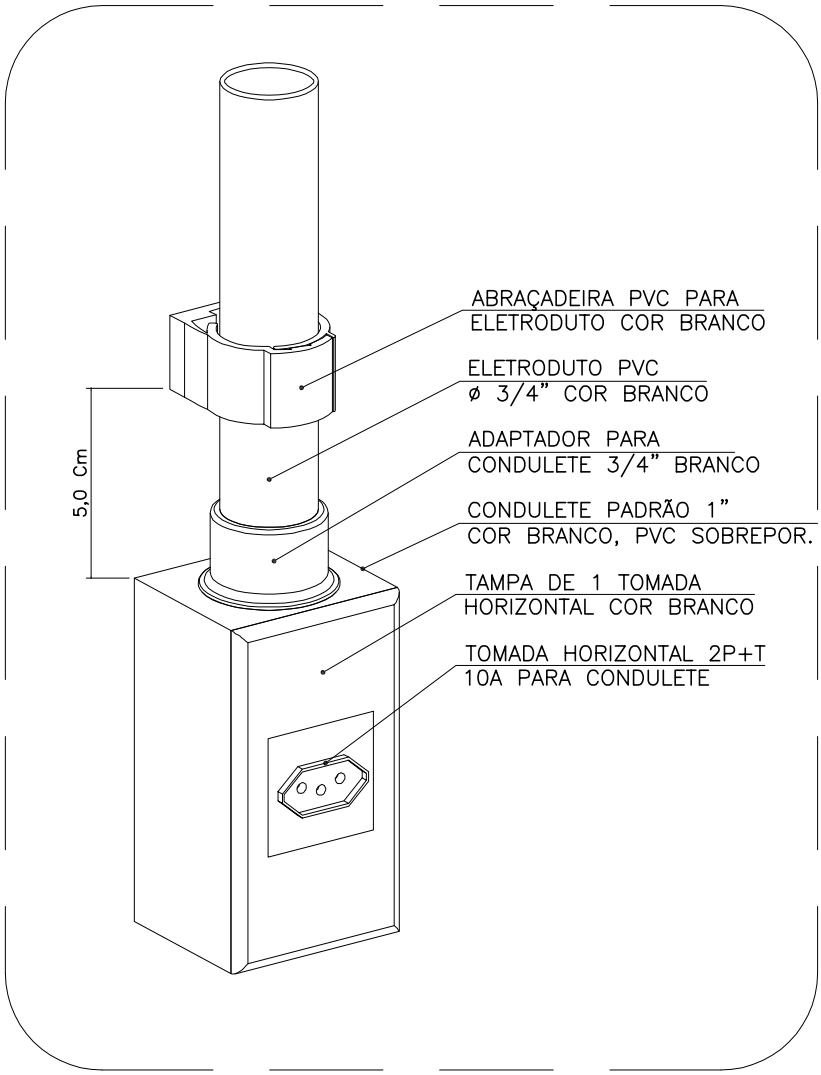


Planta Baixa Pavimento Terreo Bloco 04
Escala 1/50

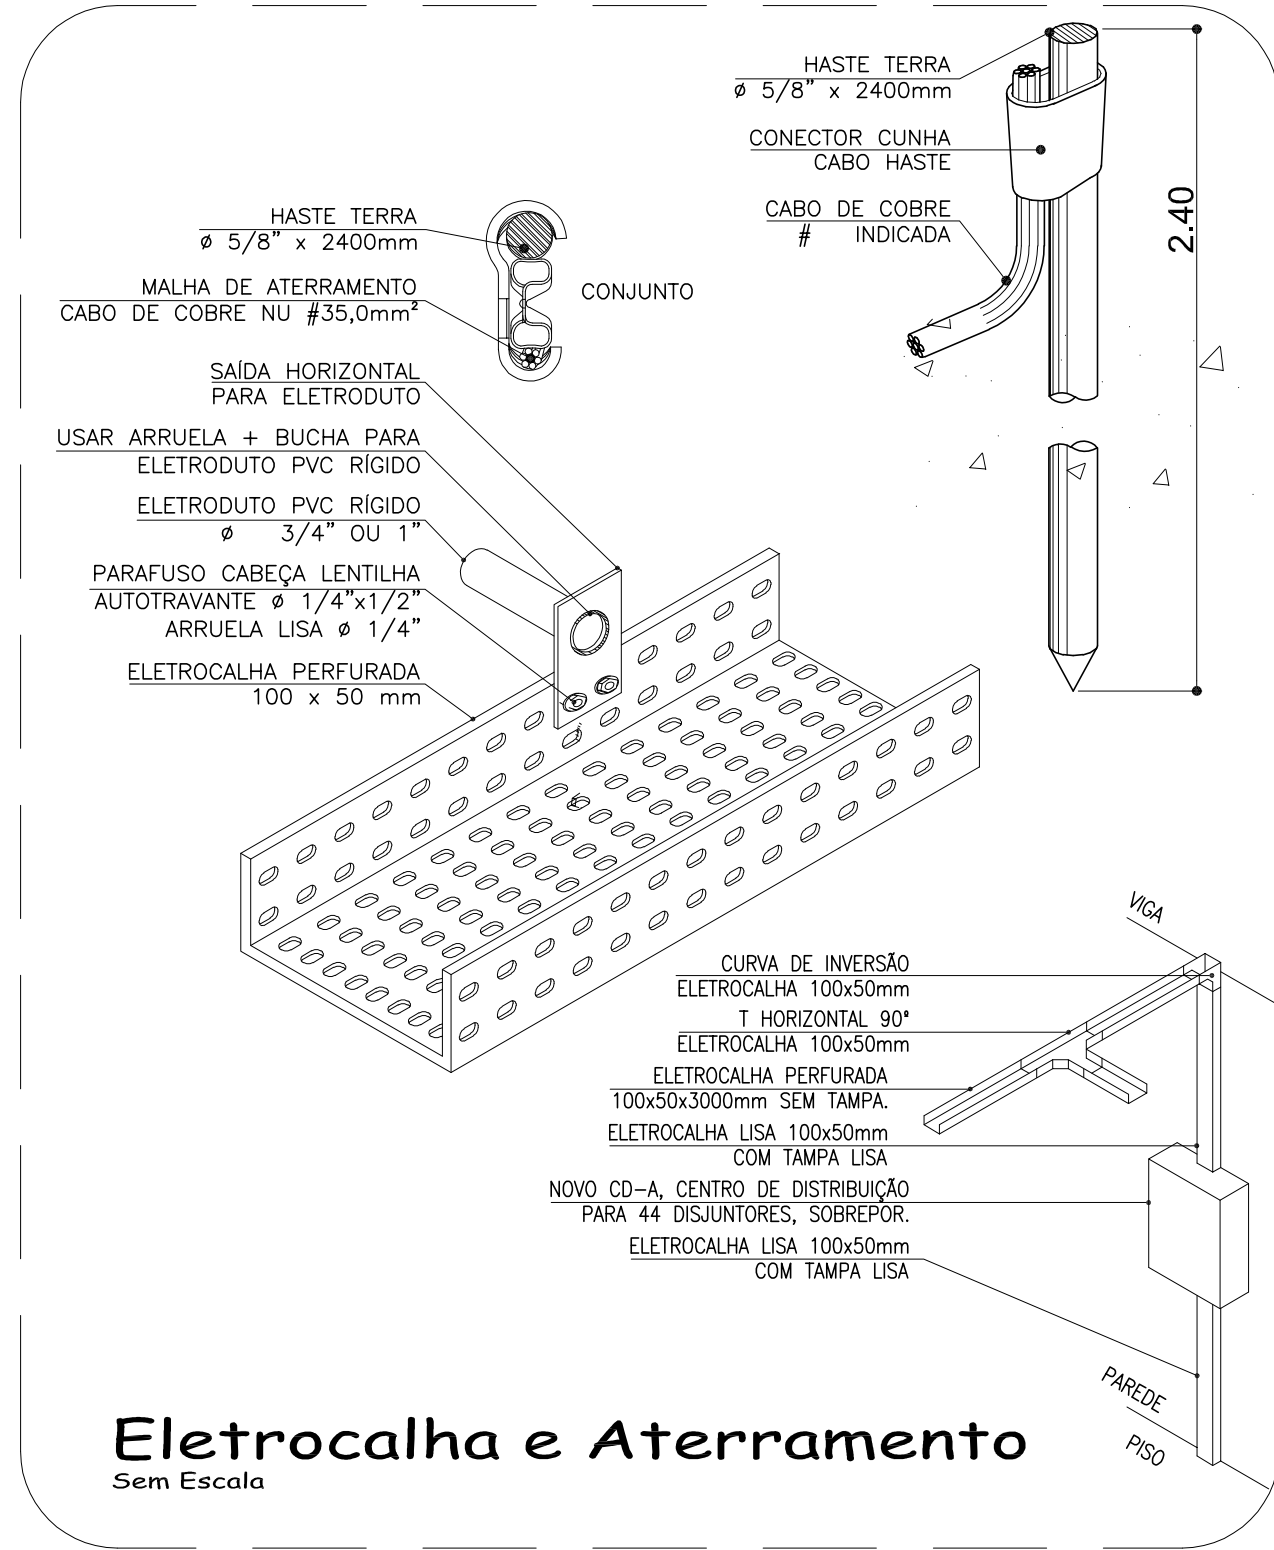

LEGENDA	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	ELETROCALHA PERFURADA 100x50mm - INSTALADA EM ALTURA ADEQUADA.
	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, INSTALADO APARENTE - DIÂMETRO INDICADO.
	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, INSTALADO NO PISO OU PAREDE - DIÂMETRO INDICADO.
	ELETRODUTO QUE SOBE
	ELETRODUTO QUE DESCE
	CAIXA PVC 4"x2" A 2,10m DO PISO, PARA SISTEMA DE DADOS.
	CAIXA PVC 4"x2" h= 0,40m DO PISO, PARA 1 SISTEMA DE TELEFONIA E OU DADOS.
	CAIXA PVC 4"x2" h= 0,40m DO PISO, PARA 2 SISTEMA DE TELEFONIA E OU DADOS.
IN - TE - 01	IN = INDICATIVO DO PONTO / TE = PAVIMENTO DO PONTO / 01 = SEQUENCIAL DO PONTO
01 UTP-C5 01	01 = QUANTIDADE DE CABO / UTP-C5 = TIPO E CATEGORIA DO CABO / 01 = INDICATIVO DE PONTO

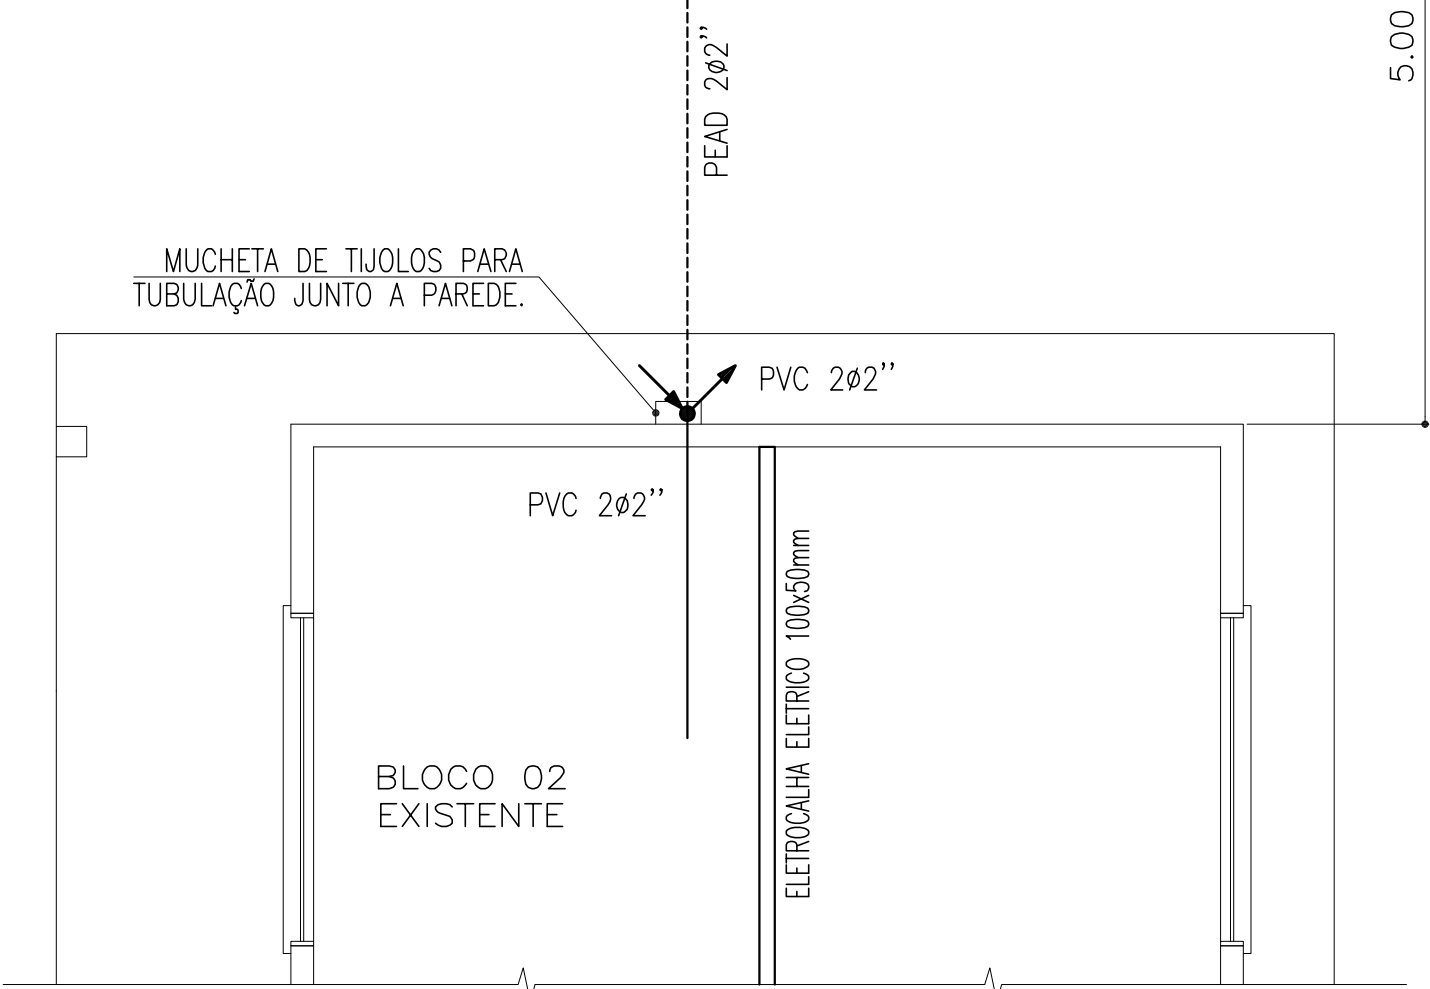

PERFIO	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME	
CNPJ: 10.864.206/0001-13	
Rua Ângelo Anzolin, N° 488, 89600-000 Joazeiro - SC E-mail: perfioinstalacoes@yahoo.com.br	
TÍTULO: Escola São Francisco - Unidade II	LOCAL: Av. Frei João, Luzerna, SC, CEP 89609-000
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA CNPJ: 01.613.428/0001-72	
CONTEM: Projeto DADOS. Planta baixa Pavimento Terreo, Legenda, Notas, Detalhes Básicos de Infra-estrutura.	RESPONSÁVEL TÉCNICO: NOEMIR PERONDI Engº, Eletricista Engº. Segurança do Trabalho CREA SC 22312-4
PROJETO: DADOS INTERNO.	ESCALA: INDICADA ÁREA: 1.246,60m²
DATA: ATUALIZADO EM 10/11/2022	
DESENHO: EU	
PRANCHA: 03/03 D-01	