



SEÇÃO TRANSVERSAL DAS RUAS  
ESCALA RELATIVA

OBS:  
NÃO HÁ EXISTÊNCIA DE CERCAS  
PRÓXIMO A REDE PROJETADA, ASSIM  
NÃO NECESSITANDO DE ATERRAMENTO


Transformador de Distribuição(TD - 01)	
FU de Referência	18622
Potência Nominal (kVA)	45
Carregamento Atual (%)	37,2
Carregamento Max. (%)	75
Demanda Proporcional (kVA)	16,74
Carga a Instalar (kVA)	0,49
Carregamento a Instalar (%)	2,2
Carregamento Total (%)	39,4

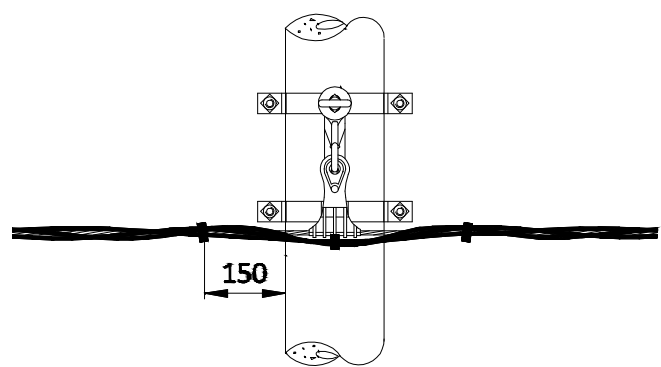

DETALHE ESTRUTURA SI1  
ESCALA RELATIVA | mm

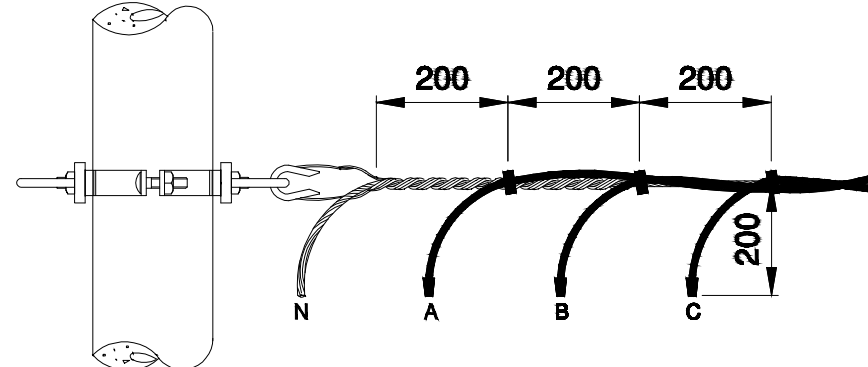

DETALHE ESTRUTURA SI3  
ESCALA RELATIVA | mm

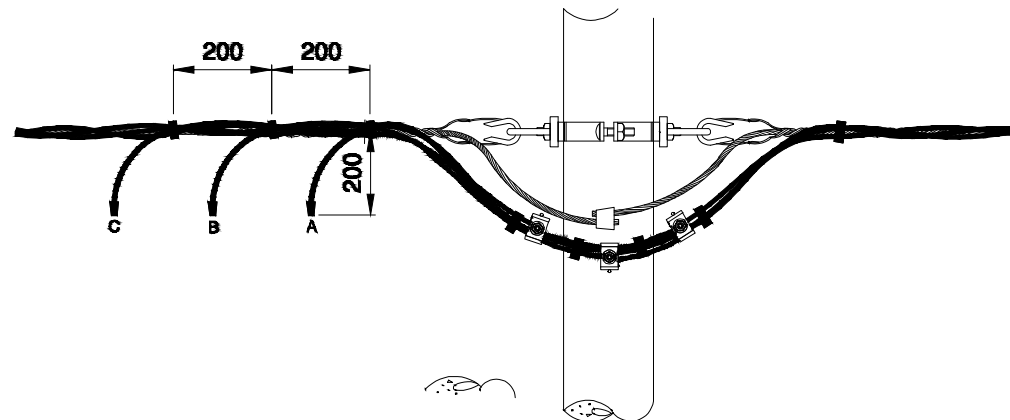

DETALHE ESTRUTURA SI4  
ESCALA RELATIVA | mm

Trações de Montagem e Flechas - Cabo BT Multiplexado 1x1x35+35mm²												
Vão Regulador - Poste 03 ao 07												
Resultante Vão Regulador - 35,91 metros												
Utilizou-se - 35 metros												
TP - 209 daN Vão Reg. 35m	Temperatura °C											
	-5°	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
Tração de Montagem (daN)	134	118	105	94	85	77	71	65	61	57	54	51
Flecha para Montagem (m)	0,35	0,38	0,40	0,43	0,46	0,50	0,53	0,56	0,59	0,62	0,66	0,69

